


INSTALACION ELECTRICA MAQUINA SOPLADORA Y EQUIPOS PERIFERICOS

RED TRIFASICA

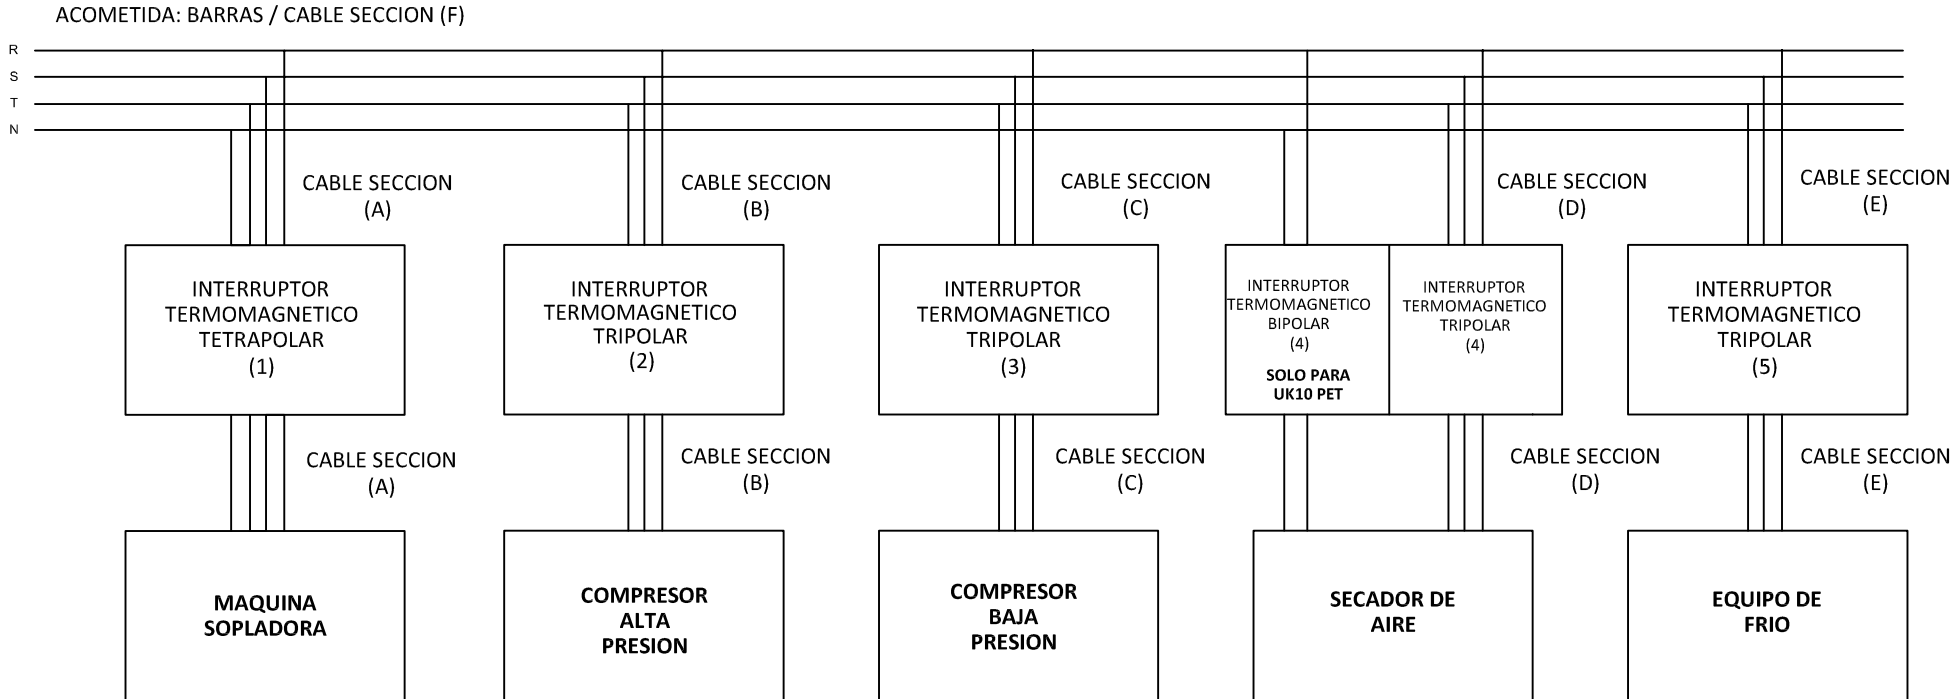

POTENCIA

EQUIPO	MAQUINA									
	UK 10 PET	UK 10-5 PET	UK 20 PET	UK 20-5 PET	UK 20-10 PET	UNK 20 PET	UK 30 PET	UNK 30 PET	UK 40 PET	UNK 40 PET
Potencia instalada Máquina Sopladora [KW]	28	28	54	54	40	59	78	83	115	118
Potencia Consumida Máquina Sopladora [KW]	18	18	34	34	26	36	48	51	69	71
Potencia Compresor Alta Presion [KW]	11	11	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	30	30
Potencia Compresor Baja Presion [KW]	22	22	37	37	37	37	75	75	75	75
Secador de aire [KW]	0,73	0,73	1,1	1,1	1,1	1,1	1,15	1,15	1,15	1,15
Equipo de frio [KW]	2,25	2,25	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	7,5	7,5
POTENCIA TOTAL INSTALADA [KW]	64	64	114	114	100	119	176	181	229	232
CORRIENTE TOTAL [A]	97	97	173	173	152	181	267	275	348	352

SECCION DE CABLE

EQUIPO	MAQUINA									
	UK 10 PET	UK 10-5 PET	UK 20 PET	UK 20-5 PET	UK 20-10 PET	UNK 20 PET	UK 30 PET	UNK 30 PET	UK 40 PET	UNK 40 PET
Maquina Sopladora [mm2] (A)	10	10	25	25	25	25	35	35	50	50
Compresor Alta Presión [mm2] (B)	4	4	10	10	10	10	10	10	16	16
Compresor Baja Presión [mm2] (C)	10	10	25	25	25	25	70	70	70	70
Secador de aire [mm2] (D)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Equipo de frío [mm2] (E)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
ACOMETIDA [mm2] (F)	50	50	95	95	95	95	185	240	300	400

INTERRUPTORES TERMICOS

EQUIPO	MAQUINA									
	UK 10 PET	UK 10-5 PET	UK 20 PET	UK 20-5 PET	UK 20-10 PET	UNK 20 PET	UK 30 PET	UNK 30 PET	UK 40 PET	UNK 40 PET
Maquina Sopladora [A] (TETRAPOLAR) (1)	41	41	77	77	77	82	109	116	157	162
Compresor Alta Presión [A] (TRIPOLAR) (2)	28	28	47	47	47	47	47	47	76	76
Compresor Baja Presión [A] (TRIPOLAR) (3)	56	56	93	93	93	93	189	189	189	189
Secador de aire [A] (TRIPOLAR) (4)	6 (UNIPOLAR)	6 (UNIPOLAR)	3	3	3	3	3	3	3	3
Equipo de frío [A] (TRIPOLAR) (5)	6	6	9	9	9	9	9	9	14	14

*Mediciones realizadas para envases de 2000cc y a una producción de 1000 envases/cavidad.